


16. Sitzung

des Betriebsausschusses Wasserwerk der Stadt Bergneustadt
im Sitzungssaal des Rathauses, Kölner Str. 256

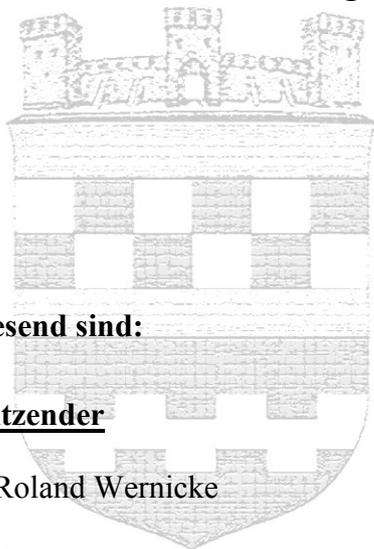

Sitzungstag

07.05.2019

Beginn: 18:00 Uhr

Ende: 19:07 Uhr

Anwesend sind:

Vorsitzender

StV. Roland Wernicke

Mitglieder


StV. Stephan Hatzig
StV. Christian Hoene
StV. Heike Schmid
StV. Bernd Warwel
StV. Isolde Weiner
s. B. Nikolai Flaming
s. B. Heinz-Dieter Johann
s. B. Gert Schmalenbach
s. B. Heinrich Siepermann

von der Verwaltung:

BM Wilfried Holberg
Betriebsleiter Kai Saure
Stellv. Betriebsleiter Klaus Lütticke
VA Irina Dick

Es fehlen:

StV. Baltes, Andreas
StV. Pütz, Jens Holger
StV. Retzerau, Stefan

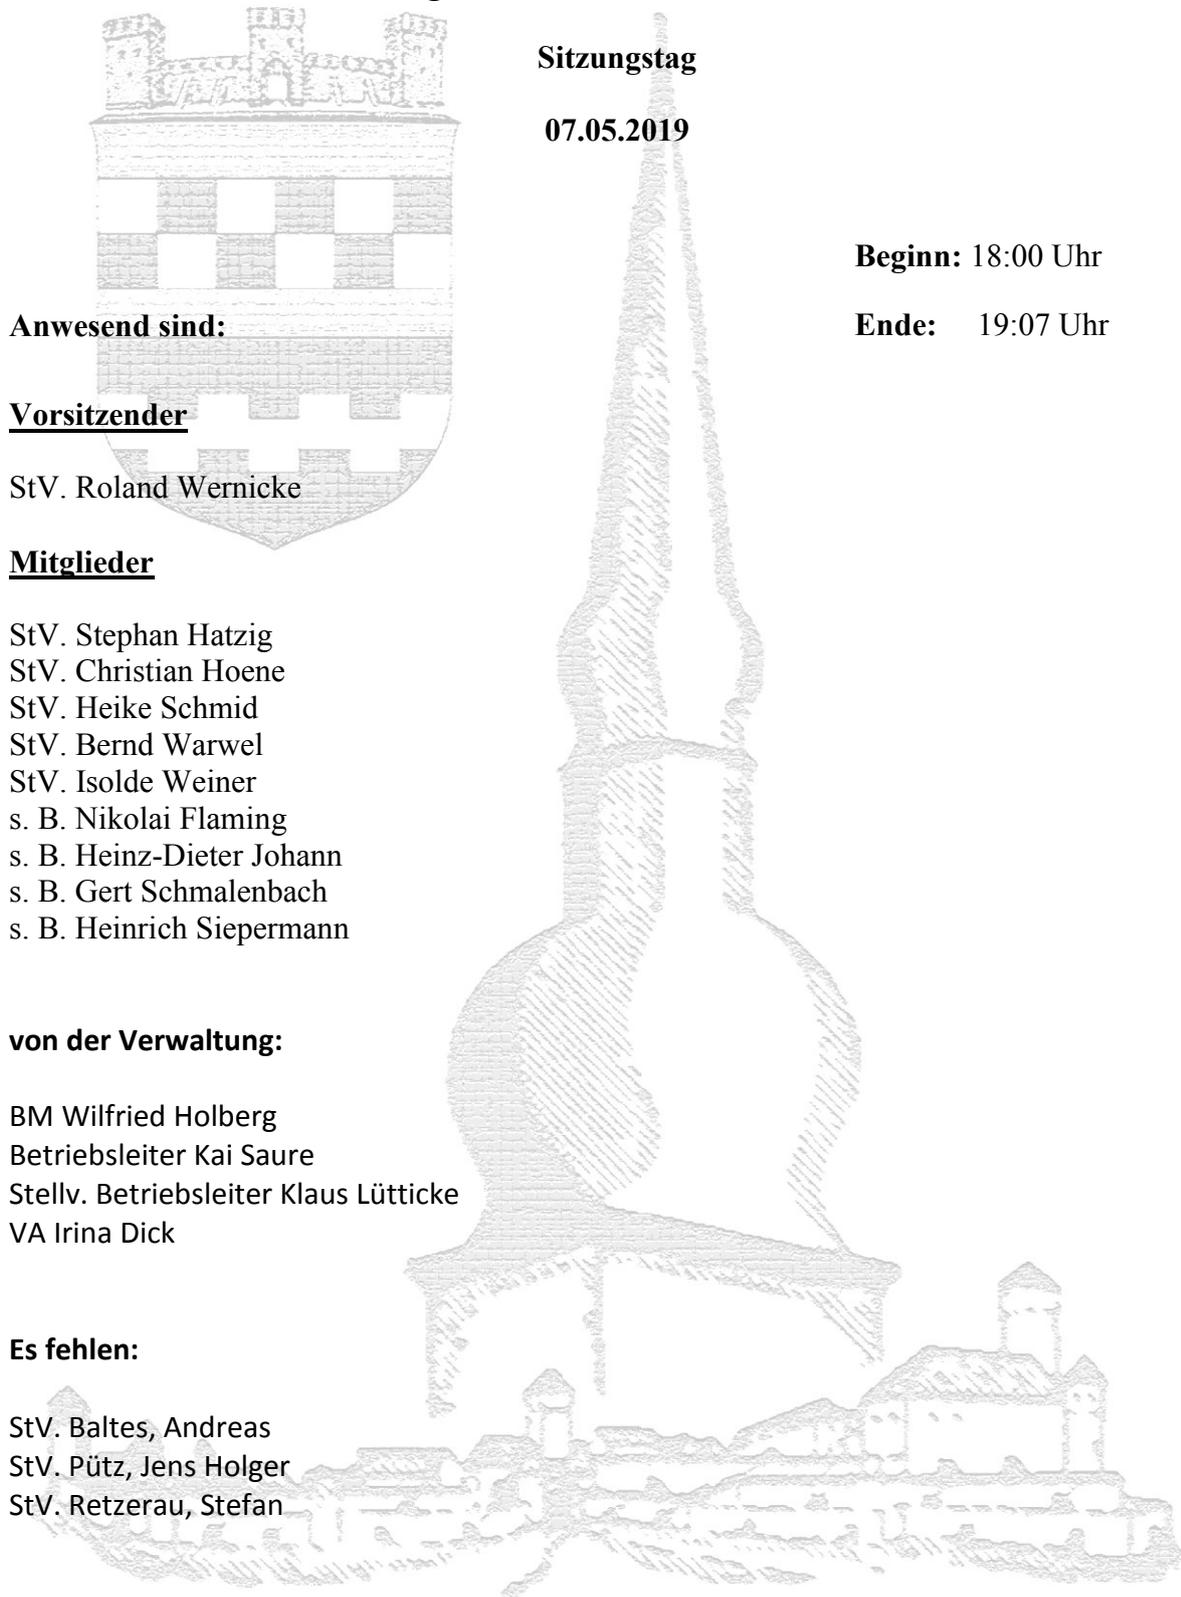

Tagesordnung

16. Sitzung

des Betriebsausschusses Wasserwerk der Stadt Bergneustadt

am 07.05.2019

TOP	Beschluss- Vorl.-Nr.	Bezeichnung des Tagesordnungspunktes	Seite
------------	---------------------------------	---------------------------------------------	--------------

Öffentliche Sitzung

1.	0603/2019	Vorläufiger Jahresabschluss 2018	3
2.	0604/2019	Zwischenbericht zum Erfolgs- und Vermögensplan per 31.03.2019 gem. § 20 EigVO	3
3.	0605/2019	Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2019	3
4.		Bericht über Stand der Baumaßnahmen	4
5.		Überblick über das Wasserwerk/den Wasserwerksausschuss betreffende Inhalte (Teil 10) Trinkwasser und Regenwassernutzung	4
6.		Mitteilungen	4
7.		Anfragen, Anregungen, Hinweise	4

Herr StV. Wernicke begrüßt die anwesenden Mitglieder und eröffnet die 16. Sitzung des Betriebsausschusses Wasserwerk. Er stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde. Einwendungen hiergegen werden nicht erhoben. Änderungen der Tagesordnung werden nicht gewünscht.

Öffentliche Sitzung

1. Vorläufiger Jahresabschluss 2018 0603/2019

Der Betriebsleiter teilt mit, dass nach den bisher vorliegenden wirtschaftlichen Zahlen und den höheren Verkaufsmengen aufgrund der langen Sonnenperiode das Jahresergebnis 2018 mit einem gegenüber dem Vorjahr höheren Gewinn ausfallen wird. Die Verbrauchsmengen wurden im Vergleich zum Vorjahr dargestellt und Fragen beantwortet.

2. Zwischenbericht zum Erfolgs- und Vermögensplan per 31.03.2019 gem. § 20 EigVO 0604/2019

Nach den Erläuterungen des Betriebsleiters nimmt der Betriebsausschuss den Zwischenbericht zur Kenntnis.

3. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2019 0605/2019

Nach kurzer Erläuterung durch den Betriebsleiter Herrn Saure und Beratung fasst der Ausschuss folgenden Beschluss:

Der Betriebsausschuss beschließt, die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Weber & Thönes GmbH aus Reichshof durchführen zu lassen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

4. **Bericht über Stand der Baumaßnahmen**

Der Betriebsleiter Herr Saure berichtet über den aktuellen Stand der Baumaßnahme im Bereich der Danziger Straße auf dem Hackenberg. Die Hauptleitung ist dort bereits in Betrieb. Mit der endgültigen Fertigstellung wird in ca. sechs Wochen gerechnet.

Zur geplanten Baumaßnahme in der Wilhelmstraße ist die Vorbesprechung erfolgt und die Gespräche mit den Anwohnern sind durchgeführt worden.

5. **Überblick über das Wasserwerk/den Wasserwerksausschuss betreffende Inhalte (Teil 10) Trinkwasser und Regenwassernutzung**

Der Ausschussvorsitzende referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation zu diesem Thema. Die Präsentation, sowie die Erläuterung sind im Ratsinfoportal eingepflegt und stehen dort zur Einsichtnahme zur Verfügung. Im Anschluss an den Vortrag werden nach einer Anmerkung des Bürgermeisters auftretende Fragen beantwortet.

6. **Mitteilungen**

-/-

7. **Anfragen, Anregungen, Hinweise**

1. StV Hatzig berichtet, dass bei der Wasserentnahmestelle an der Aggertalsperre der vorhandene Zugang verschlossen war und die Feuerwehr Hackenberg keinen Schlüssel für einen Zugang hat. Weiterhin stellt ein vorhandener T-Träger eine Gefahr dar. Herr Saure wird diese Meldung weitergeben.

2. Es wird angefragt, ob auch eine Besichtigung der Sperrmauer der Aggertalsperre möglich ist. Herr Saure teilt mit, dass der Aggerverband diese Möglichkeit anbietet.